

CHARAKTERYSTYKA STUDNI REWIZYJNYCH

Właz kanałowy żeliwny

typu ciężkiego kl. min D 400 (wg normy PN-EN 124)
na zatrzask z uszczelką gumową

obetonowanie włazu betonem B-25

pierścień wyrównawczy

Płyta pokrywowa
z otworem na właz

Kręgi pośrednie


Stopnie złączowe żeliwne

Część denna studni

Chudy beton B7,5

Podsypka piaskowo-żwirowa

A-A

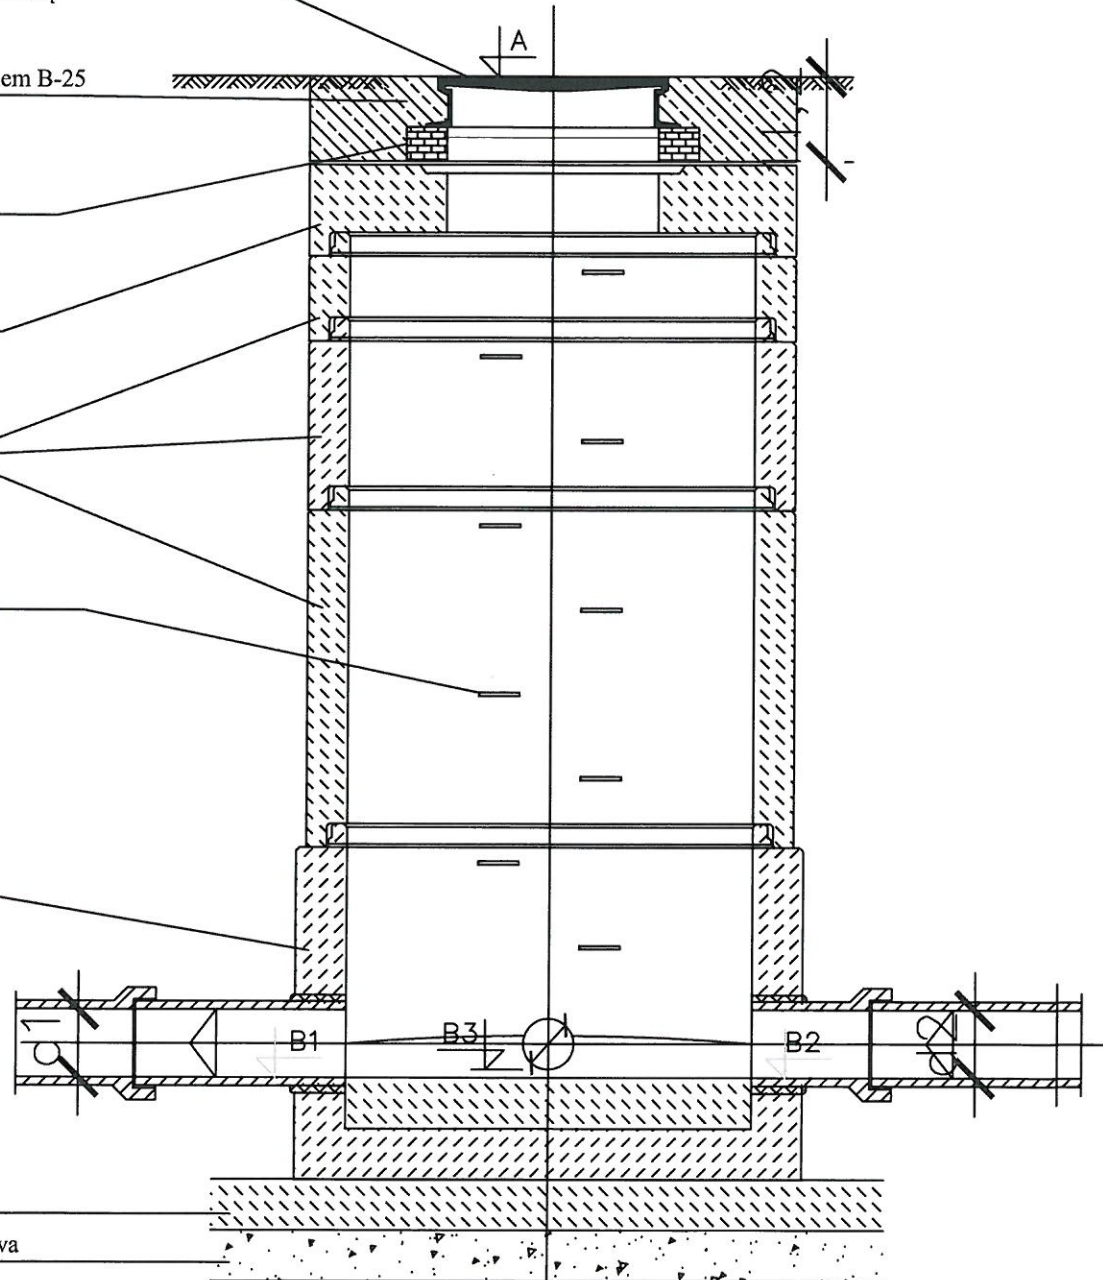


B-B

Uszczelka

Króciec dostudzienny

Rura PVC-U/S

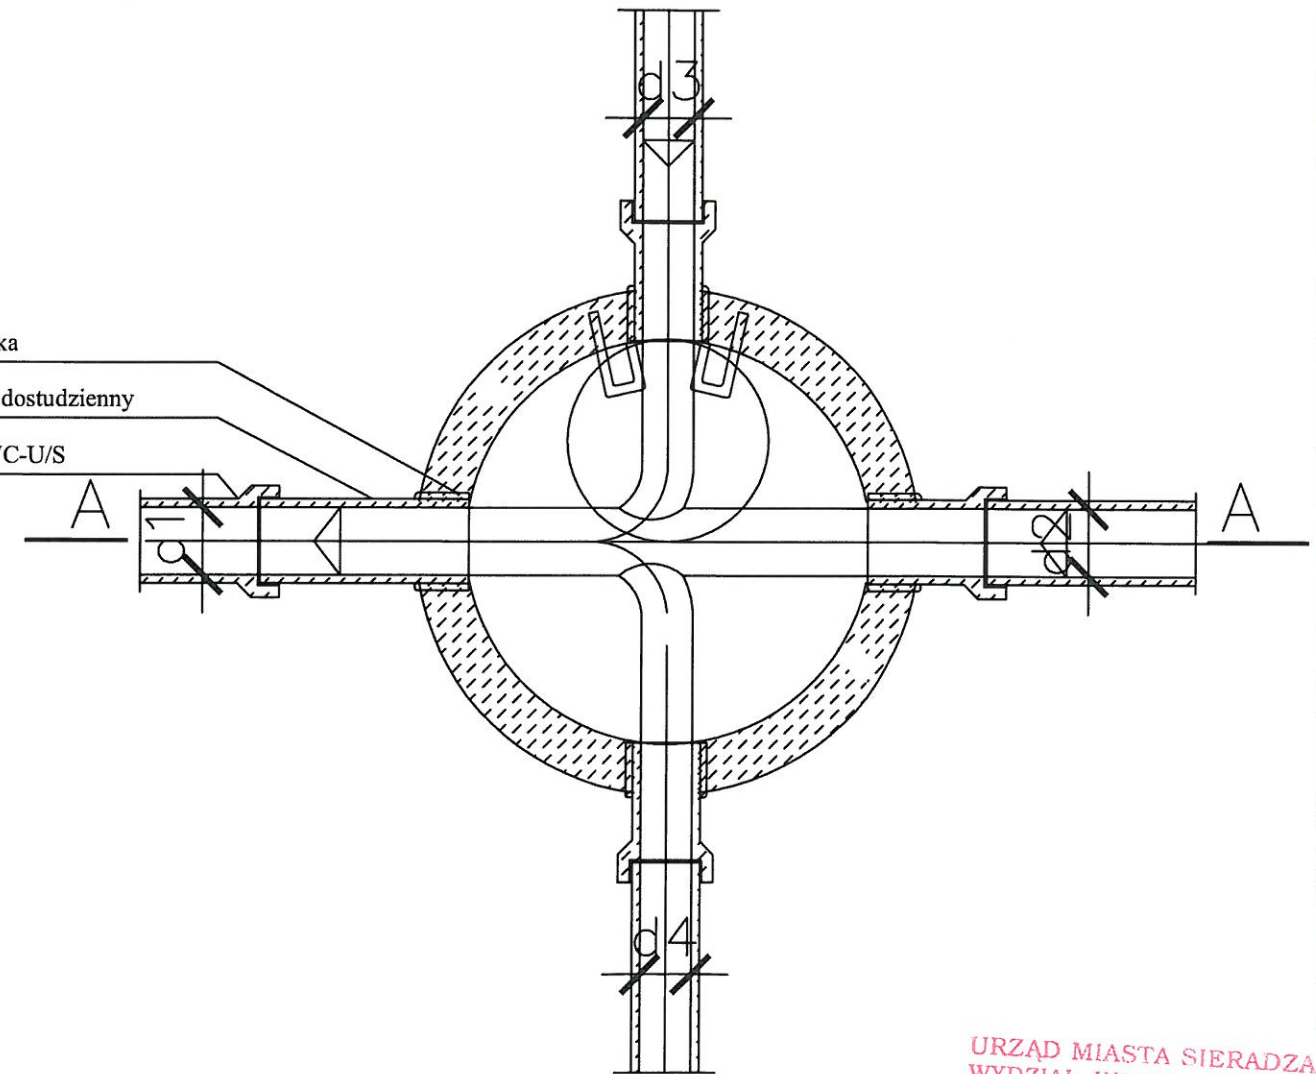

URZĄD MIASTA SIERADZA
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
KOMUNALNEJ I INWESTYCJI
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz

	ORTUS II s.c. Iwona Matejko - Fengler, Janusz Fengler ul. Leśna 5a, Chojne, 98-210 Sieradz	Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Kościuszki 14 98-200 Sieradz	
		Imię i nazwisko	Data
Projektował:	mgr inż. Janusz Fengler upr.324/82/87	05.2015	Podpis
Opracowała:	mgr inż. Paulina Majchrzak	05.2015	
Skala:	Inwestycja: Przebudowa kanalizacji deszczowej na placu Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu, dz. 91 związana z utwardzeniem terenu		
Nr rys.	Tytuł rysunku: STUDNIA REWIZYJNA Ø1000		
6	Branża: Techn - Sanit	Stadium: PB - W	str.